




160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号

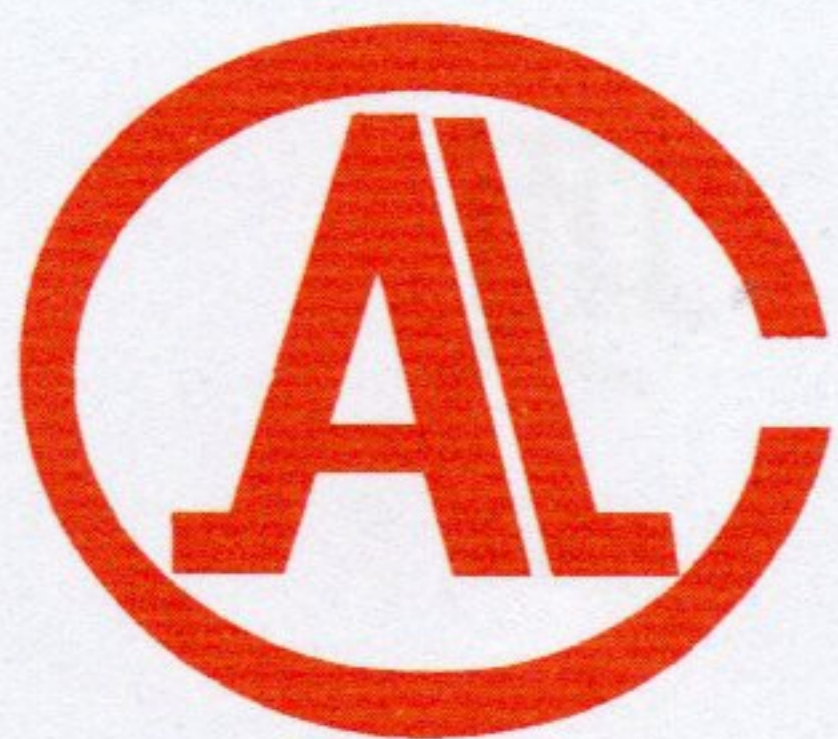

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2021FJ-0003

产品名称:

风机箱

Name of Product

委托单位:

山东万豪空调设备有限公司

Client

生产单位:

山东万豪空调设备有限公司

Manufacture

检验类别:

委托检验

Test Category

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

NCSA 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



注 意 事 项

NOTICE

1. 报告无“检验鉴定章”无效;
Test report is invalid without the “Stamp of test report” on it.
2. 复制报告未重新加盖“检验鉴定章”无效;
Duplication of test report is invalid without the “Stamp of test report” on it.
3. 报告无主检、审核、批准签字无效（仲裁检验报告应增加审定签字）;
Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval. The test report for arbitration should be added the signature of the person for verification on it.
4. 报告涂改无效;
Test report is invalid if altered.
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出;
Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。
In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

地址：北京市北三环东路 30 号

ADD: No.30, Beisanhuan East Road, Chaoyang District, Beijing, China

业务电话 (Business TEL) : 010-84274062 010-64517289

投拆电话 (Complaint TEL) : 010-64517653

传真 (FAX) : 010-84274062

邮政编码 (Postcode) : 100013

E-mail: acet@ncsa.cn

Internet: <http://www.ncsa.cn>

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2021FJ-0003

第1页 共3页 (Page 1 of 3)



样品编号	2021FJ-0003		
产品名称	风机箱	型号规格	DBF-D20
		商 标	/
委托单位	山东万豪空调设备有限公司	出厂编号	20201101
		生产日期	2020-11
生产单位	山东万豪空调设备有限公司	送样数量	1 个
		送样日期	2021-01-08
检验类别	委托检验	检验日期	2021-02-24
委托单位地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇山东万豪空调设备有限公司		
检验依据	GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》 JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机 技术条件》		
判定依据	/		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	S16 数字压力计; T-S137 数字式精密气压表; T-S55 锥形进口风量测量装置; T-S62 数字功率计; T-S68 钢卷尺; T-S80 数字温湿度计; T-S82 数字压力计; T-S83 声级计		
检验项目	风量、风压、输入功率、噪声 (A 声级)		
检 验 结 论	检验结果详见第 2 页。  签发日期: 2021-03-02 检验鉴定章		

批 准: 曹 丙
Approval

审 核: 王 强
Verification

主 检: 孙 广 利
Chief tester



样品编号	2021FJ-0003				
表 1 风机性能检验结果					
工 况 检验项目	1	2	3	4	5
风量 Q (m ³ /h)	1233	2000	2583	2991	3394
静压 P_{sf} (Pa)	384	349	261	166	58
全压 P_f (Pa)	395	379	311	232	144
输入功率 N (W)	361	506	661	756	894
噪声(A 声级) L_A [dB (A)]	67.3	69.7	72.1	73.9	76.1

注：1) 风机测试装置类型为 C 型；
2) 风机风量~风压、输入功率特性检验曲线如图 1 所示；
3) 风机风量~噪声 (A 声级) 特性检验曲线如图 2 所示；

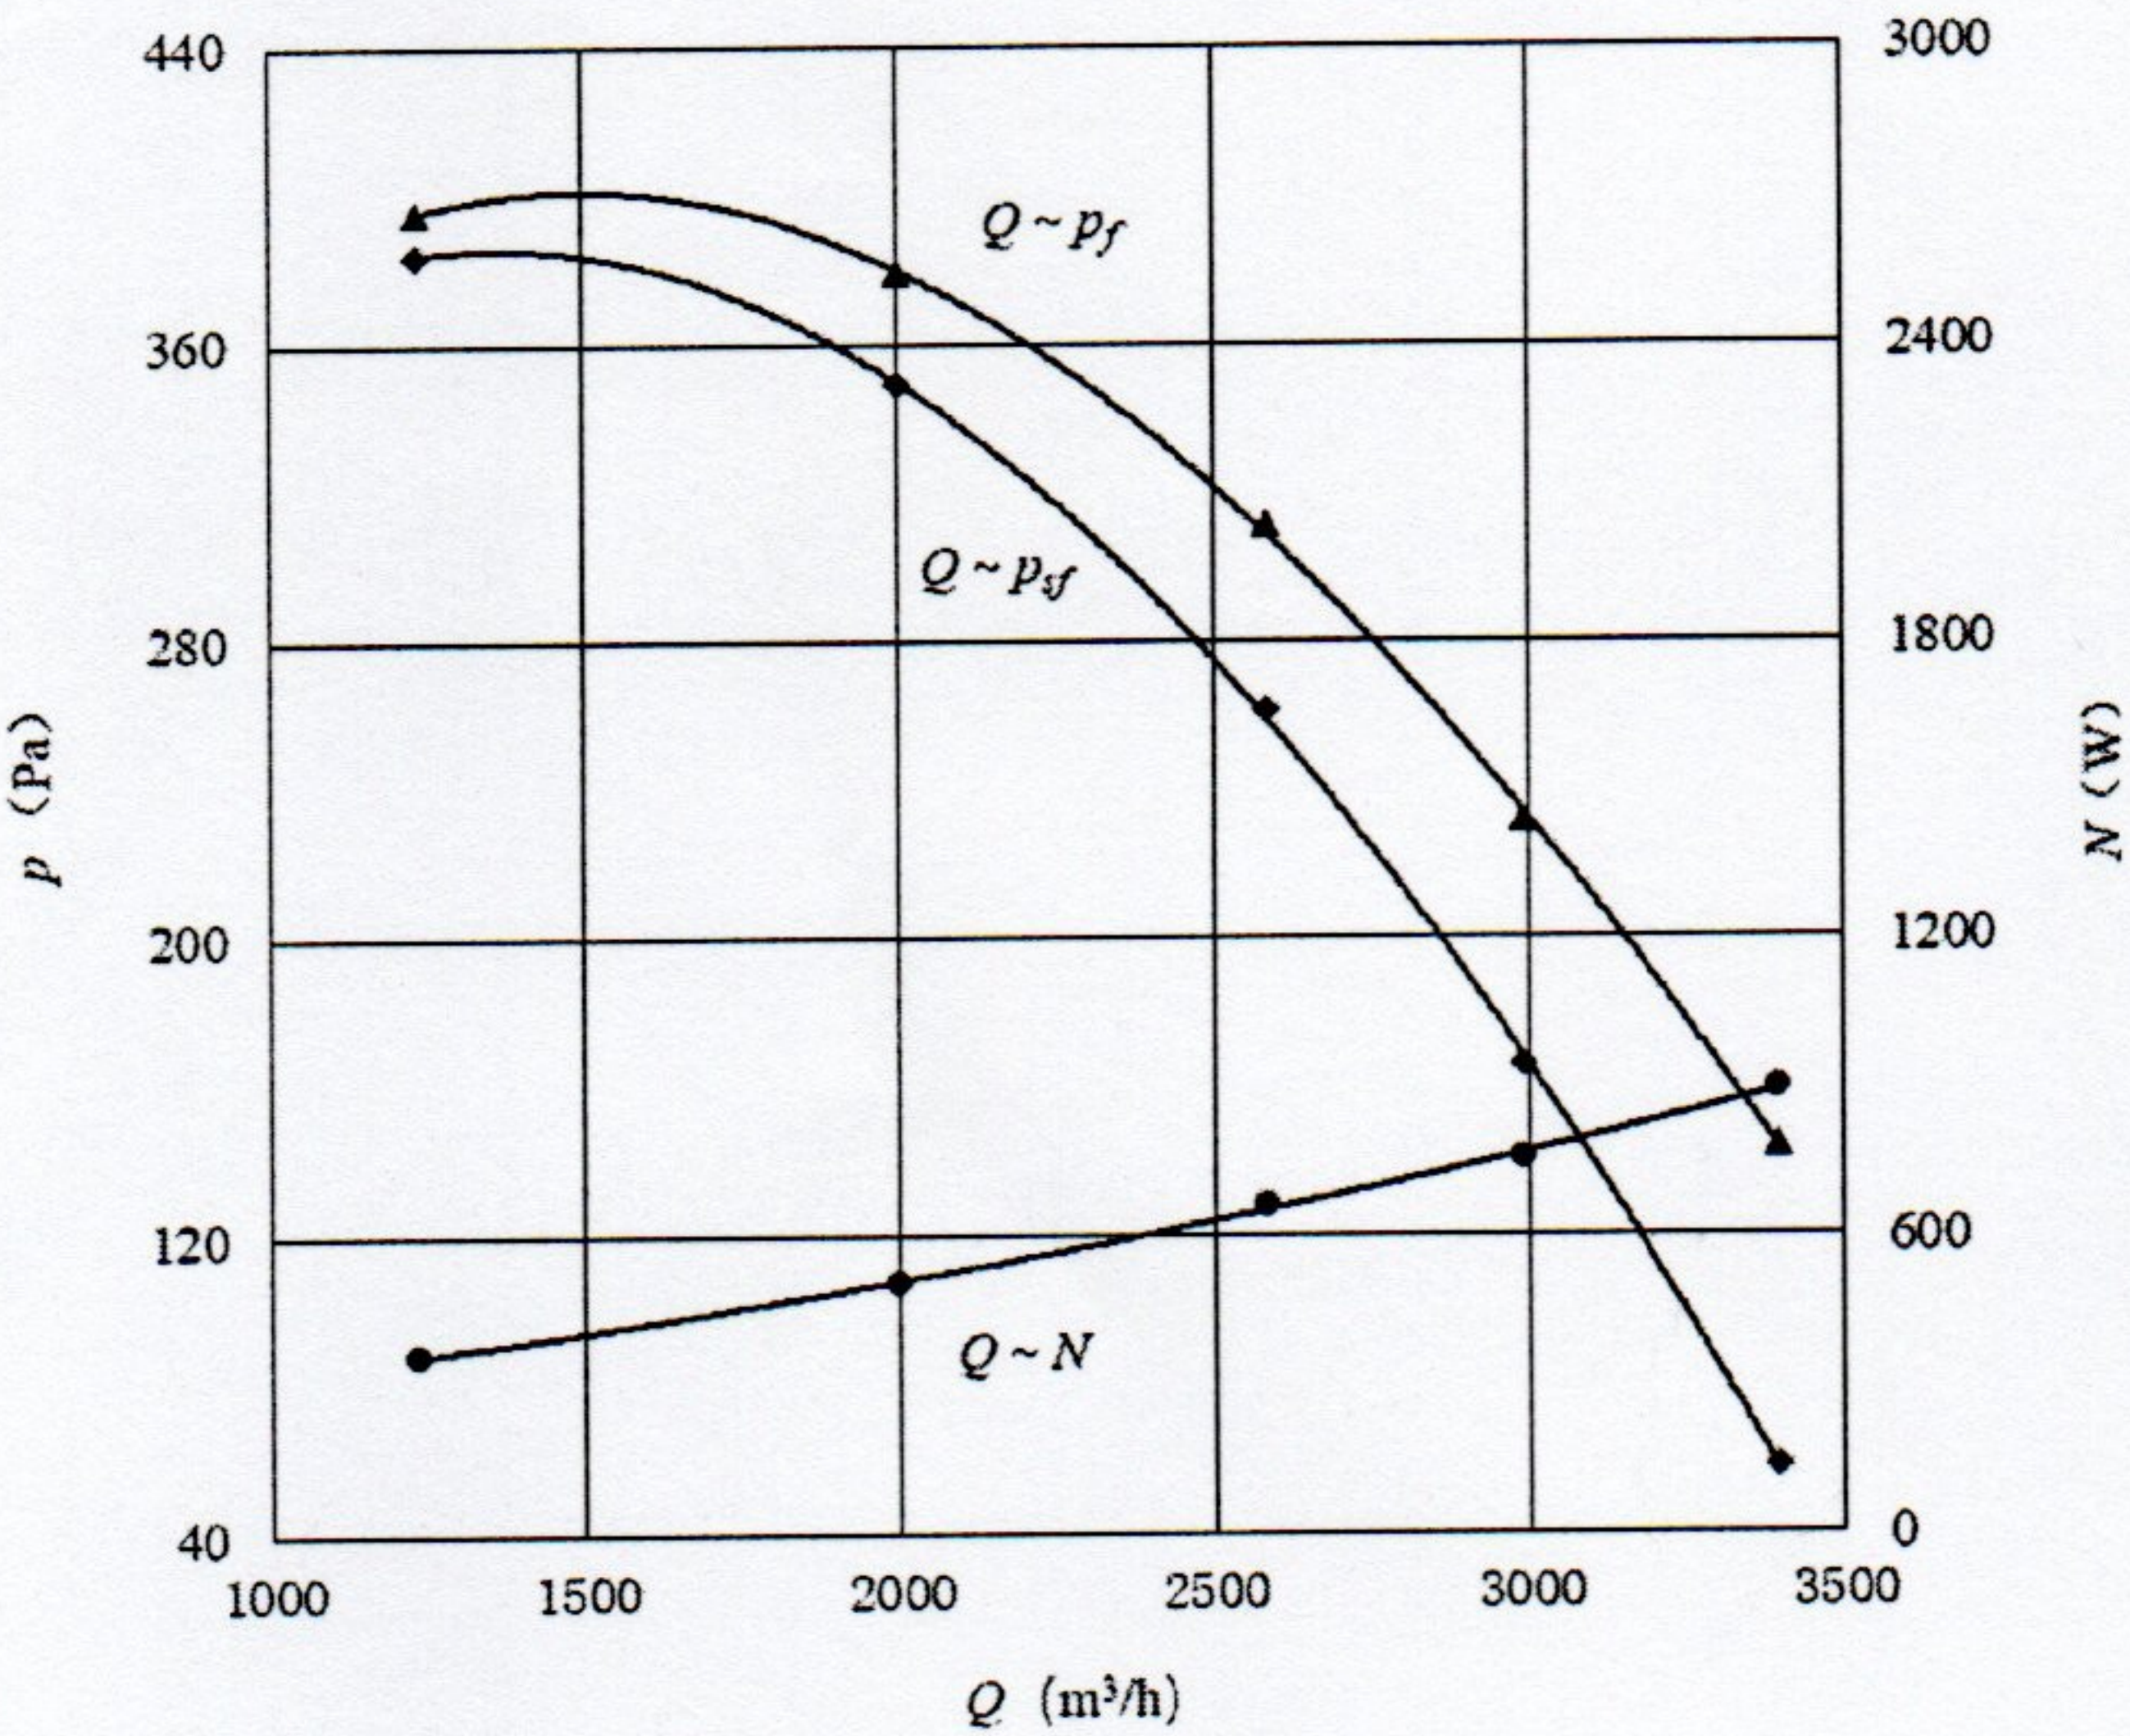


图 1 风机风量~风压、输入功率特性检验曲线

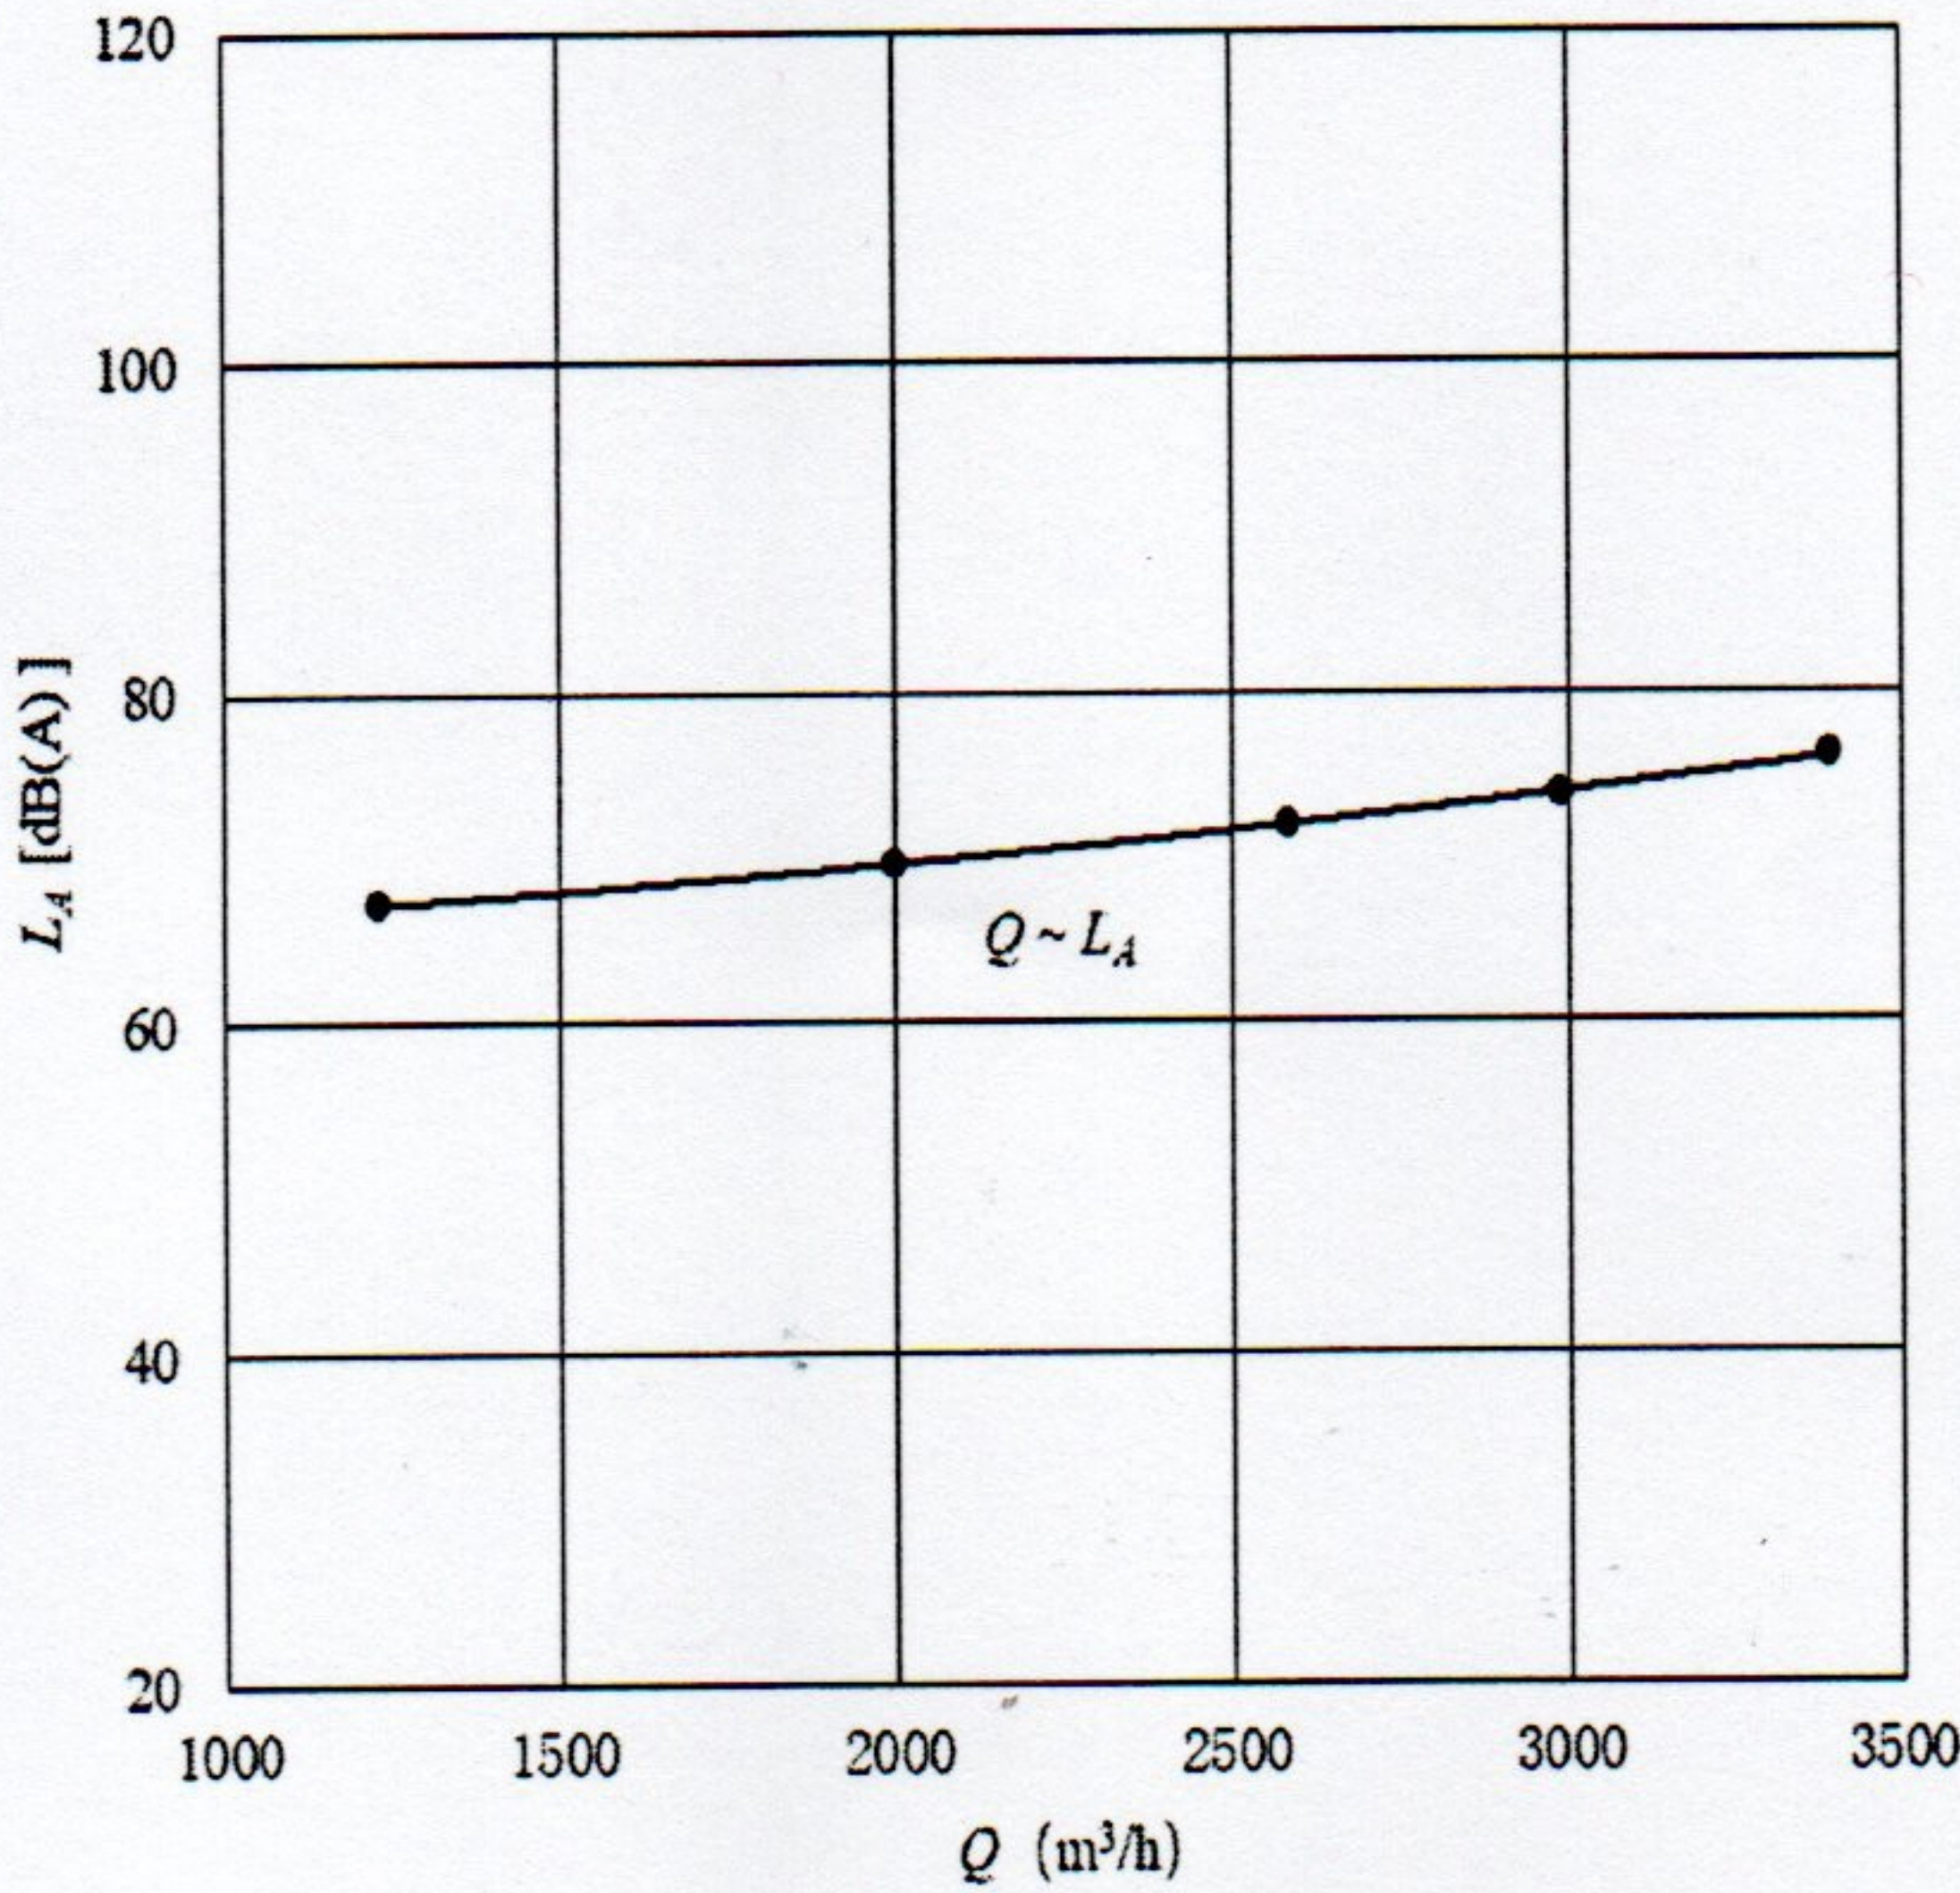


图 2 风机风量~噪声 (A 声级) 特性检验曲线

本页以下空白。



样品编号	2021FJ-0003		
样 品 描 述			
规格型号	DBF-D20	类 型	离心式
额定风量（m³/h）	2000	额定风压（Pa）	/
功率（W）	450	转速（r/min）	/
额定电压（V）	380	出厂编号	20201101
生产日期	2020-11	进、出口尺寸（mm）	进口：505×395 出口：315×250

备注:

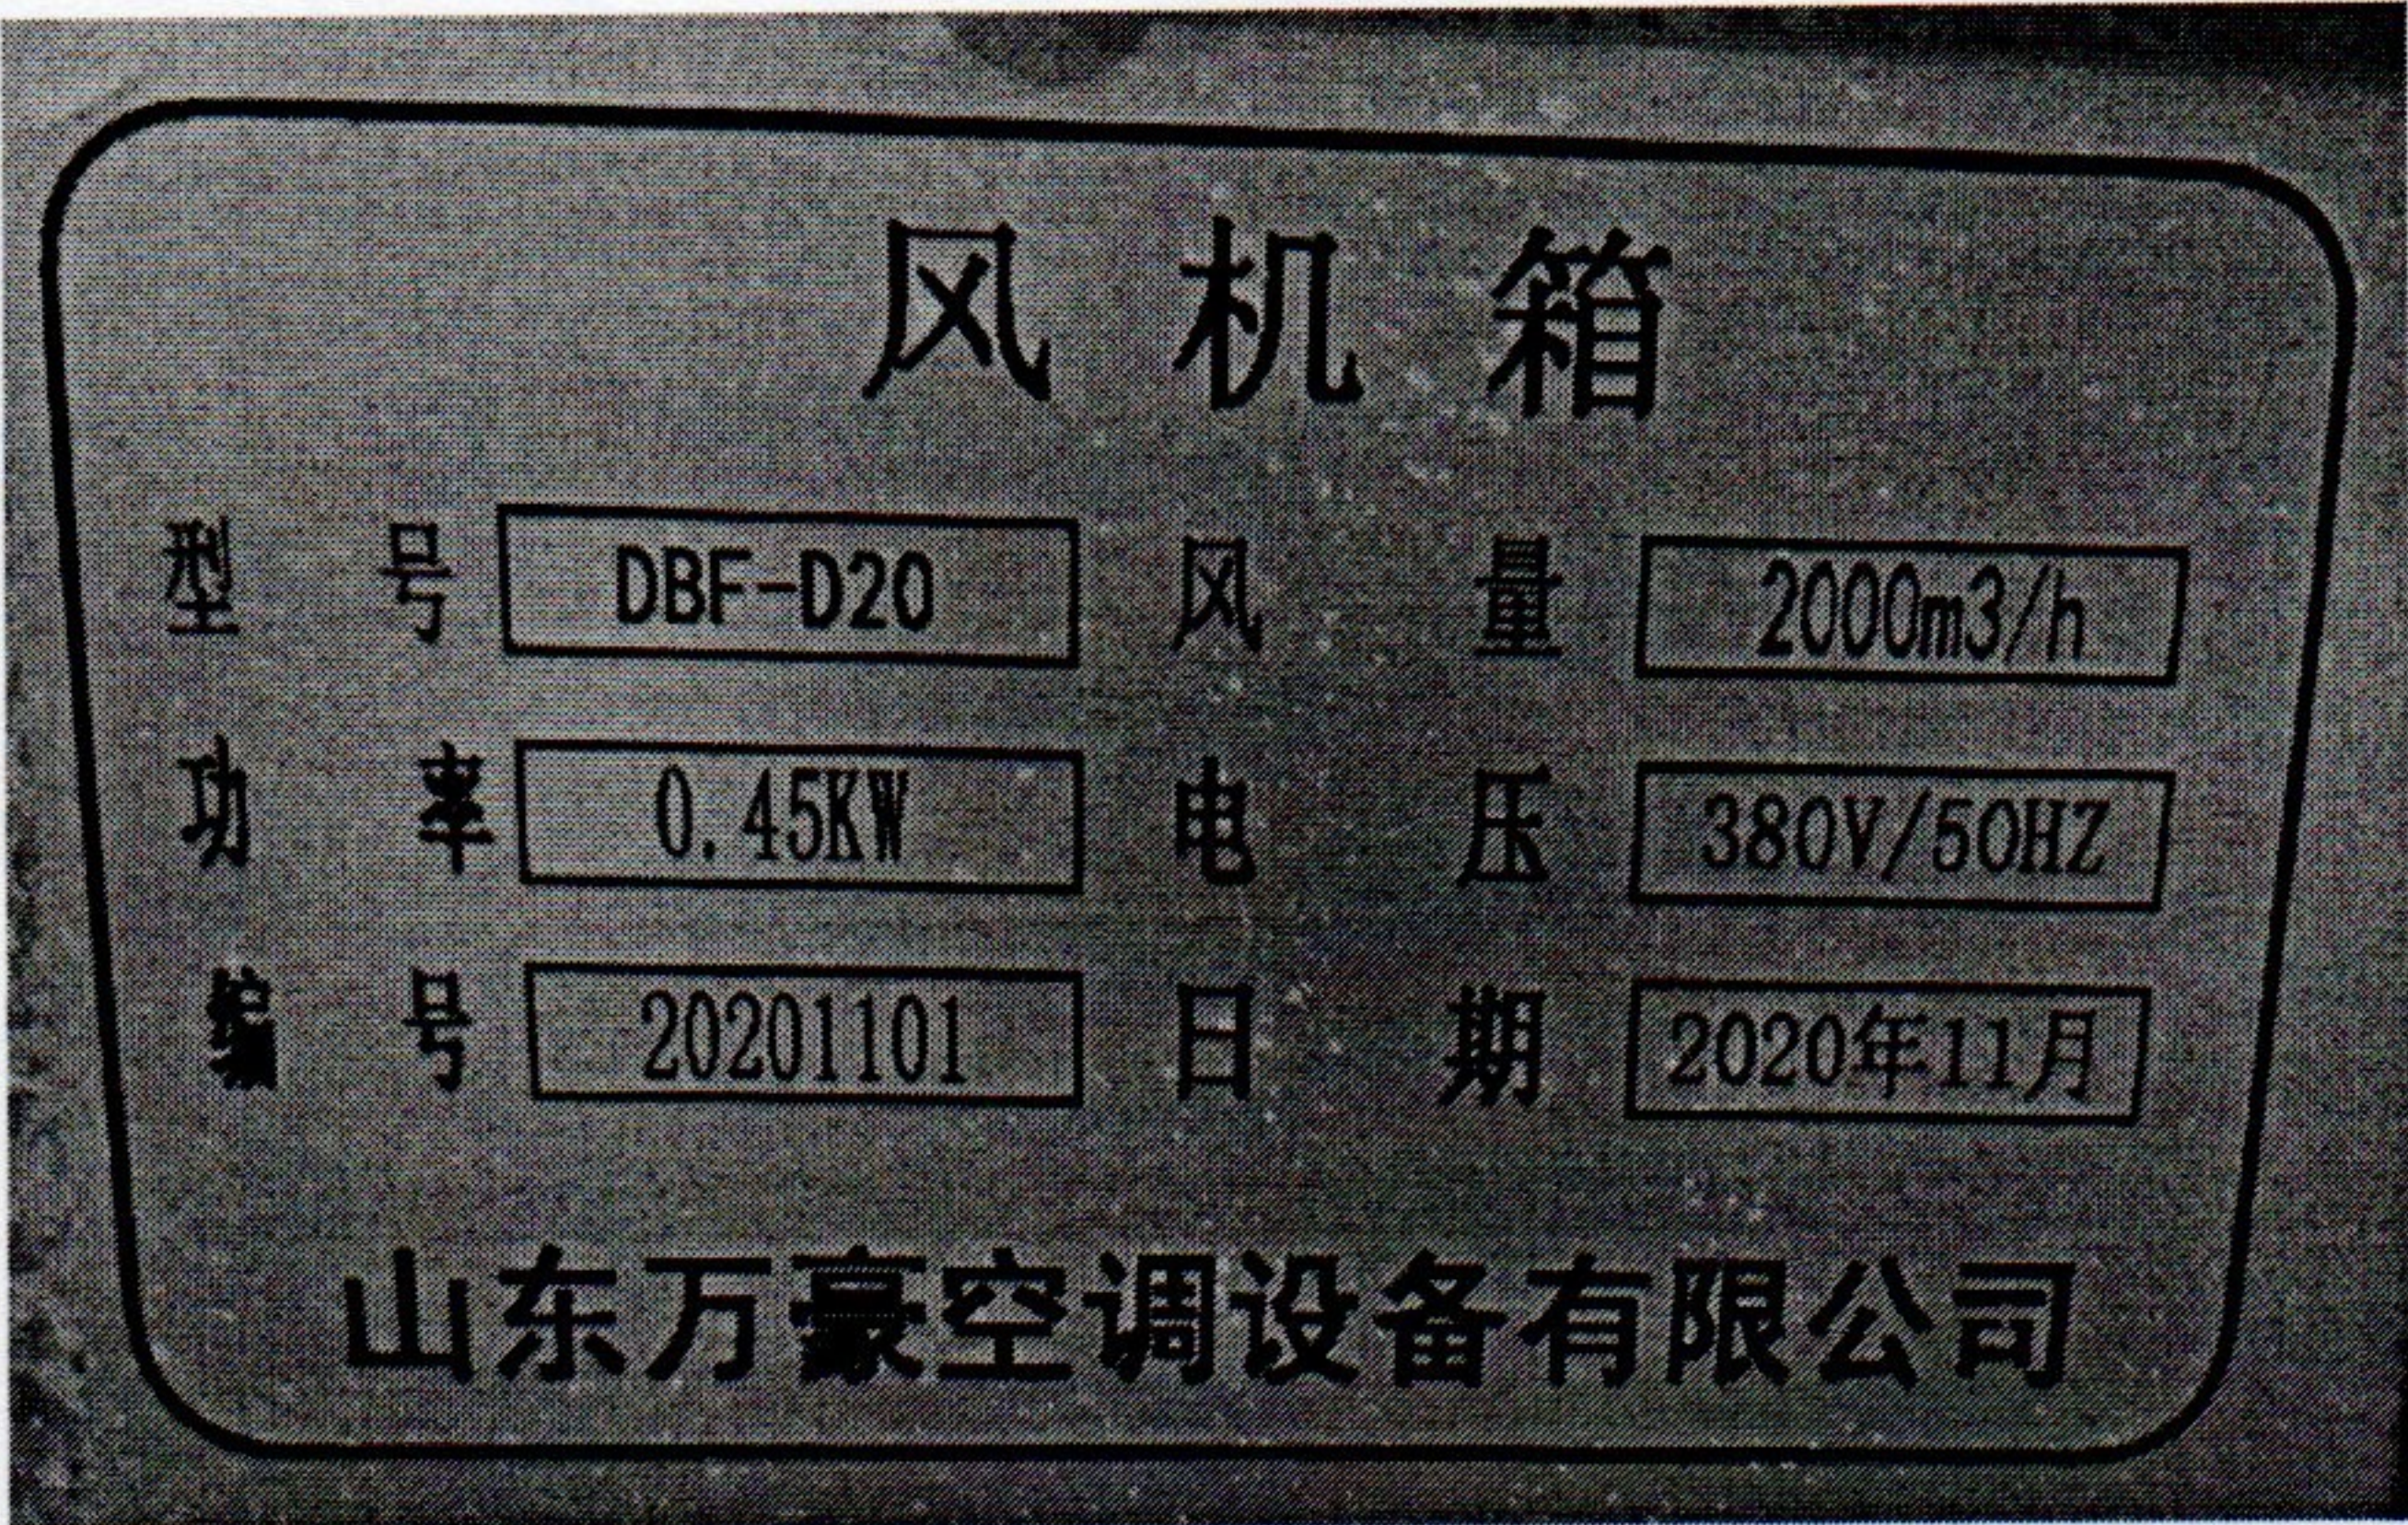
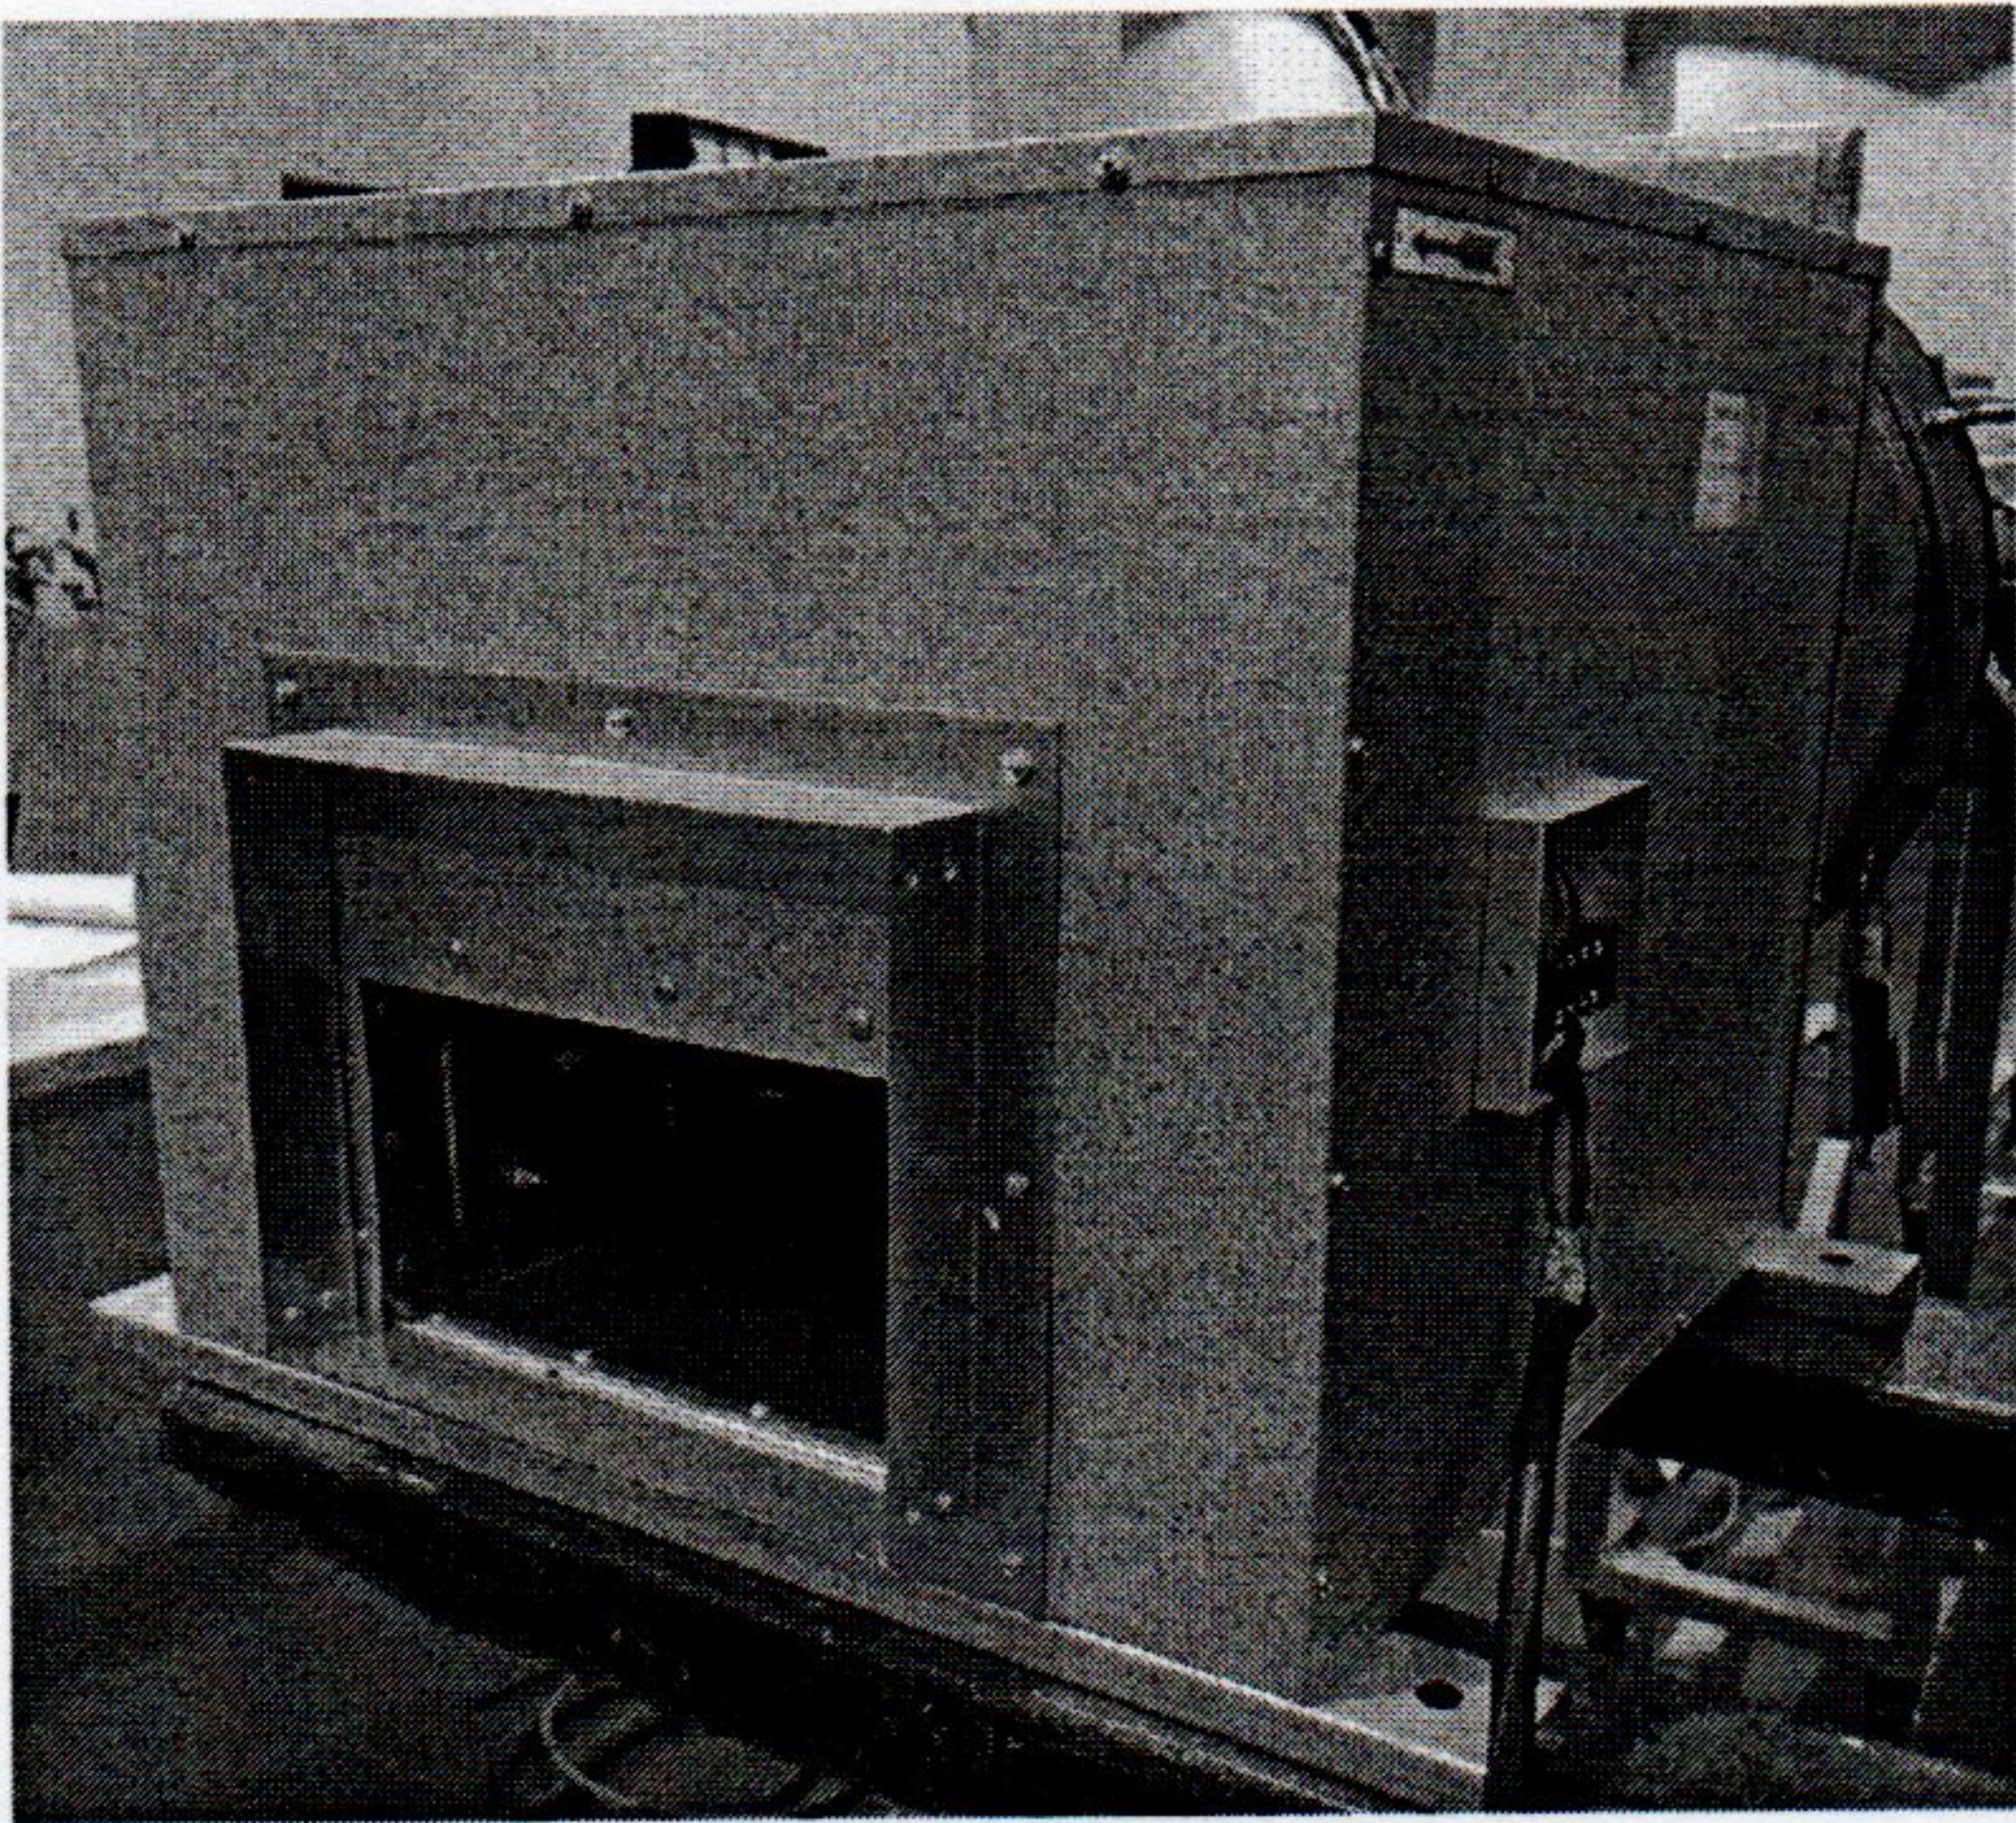


图 3 被测样品照片

本页以下空白。