



211012342405



绿沐检测
LVSHUJIANCE

检测报告

绿沐环检字（2024）年第 2403309 号

样品类别： 有组织废气

检测类别： 委托检测

委托单位： 江苏双阳锅炉压力容器有限公司

受检单位： 江苏福瑞康木业有限公司

报告日期： 2024 年 03 月 21 日

江苏绿沐检测技术有限公司

Jiangsu Lvshu Detection Technology Co.,Ltd.

地址：宿迁市沭阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋
电话：0527-83880035 邮编：223600

江苏绿沐检测技术有限公司 检测报告

绿沐环检字(2024)年第 2403309 号


第 1 页 共 3 页

基 本 信 息 表

委托单位	名称	江苏双阳锅炉压力容器有限公司		
	地址	沭阳县十字工业集中区纬六路北侧		
	联系电话	19517821520	联系人	王子胤
受检单位	名称	江苏福瑞康木业有限公司		
	地址	宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号		
	联系电话	19517821520	联系人	王子胤
送口/采样日期		2024.03.15		
送口/采样人		周浩然、王文志		
检测点位		见检测点位示意图		
样品状态		采样头完好无破损		
分析日期		2024.03.15~2024.03.18		
检测项目		有组织废气：低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		
检测依据		详见检测方法表		
检测结果		详见检测结果表		
检测设备		详见检测设备一览表		
备注		排气筒高度由企业提供		

编制: 

一审: 

二审: 

签发: 



(检验检测专用章)

签发日期: 2024 年 3 月 21 日

地 址: 宿迁市沭阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋
电 话: 0527-83880035 邮 编: 223600

江苏绿沐检测技术有限公司 检测报告

绿沐环检字（2024）年第 2403309 号

第 2 页 共 3 页

一、有组织废气检测结果

采样日期		2024.03.15			
检测点位		◎1 锅炉废气出口			
排气筒高度 (m)		15			
排气筒截面积 (m²)		0.2827			
废气参数	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
含湿量 (%)		2.4	2.6	2.5	/
烟温 (°C)		98.9	99.8	101.5	/
大气压 (kPa)		102.35	102.38	102.40	/
基准含氧量 (%)		9.0	9.0	9.0	/
含氧量 (%)		16.1	16.2	15.8	/
静压 (kPa)		-0.03	-0.03	-0.03	/
动压 (Pa)		202	198	213	/
流速 (m/s)		16.74	16.58	17.23	/
烟气流量 (m³/h)		17037	16874	17535	/
标干流量 (m³/h)		12328	12159	12594	12360
低浓度 颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	1.4	1.9	1.8	1.7
	折算浓度 (mg/m³)	3.4	4.8	4.2	4.1
	排放速率 (kg/h)	1.73×10^{-2}	2.31×10^{-2}	2.27×10^{-2}	2.10×10^{-2}
二氧化 硫	实测浓度 (mg/m³)	3	ND	ND	ND
	折算浓度 (mg/m³)	7	ND	ND	3
	排放速率 (kg/h)	3.70×10^{-2}	1.82×10^{-2}	1.89×10^{-2}	2.47×10^{-2}
氮氧 化物	实测浓度 (mg/m³)	12	17	20	16
	折算浓度 (mg/m³)	30	42	46	39
	排放速率 (kg/h)	0.148	0.207	0.252	0.202
注：ND 表示未检出，以检出限的一半参与计算，检出限见检测方法表。					

地 址：宿迁市沐阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋
电 话：0527-83880035 邮 编：223600

江苏绿沐检测技术有限公司
检测报告

绿沐环检字（2024）年第 2403309 号第 3 页 共 3 页


二、检测方法

样品类别	检测项目	依据的标准（方法）		检出限
		编号（含年号）	名称	
有组织废气	低浓度颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³
	氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m ³
	二氧化硫	HJ 57-2017	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3mg/m ³

三、主要检测设备一览表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	温湿度计	TES-1360A	LSJC-W-112
2	便携式风向风速仪	PLC-16025	LSJC-W-113
3	空盒气压表	DYM3	LSJC-W-114
4	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	LSJC-W-039
5	恒温恒湿称重系统	HJ-240N	LSJC-N-025
6	电子天平（十万分之一）	FA2035	LSJC-N-026

四、现场检测点位示意图

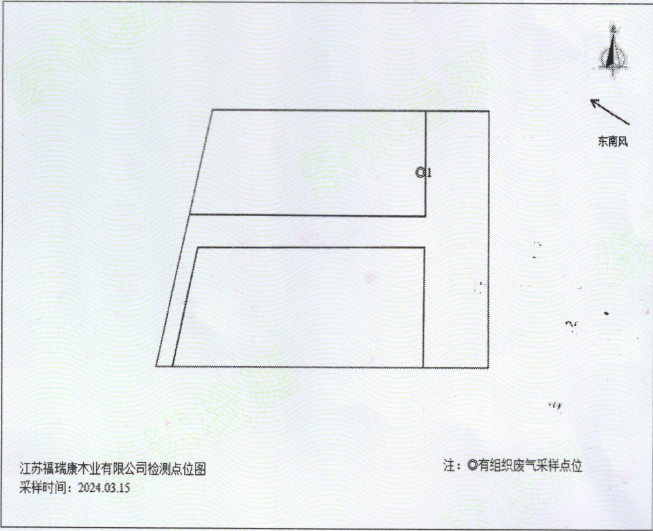

报告结束

地 址：宿迁市沐阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋
电 话：0527-83880035 邮 编：223600