



# 工业锅炉外部检验结论报告

报告编号: 冀特GLWJ11202101456

使用单位: 石家庄市荣盛装饰用布有限公司


锅炉型号: YQL-7000Q

单位内编号: 16-0322

使用登记证编号: 锅冀 JZJ00601

检验日期: 2021年12月31日

河北省特种设备监督检验研究院

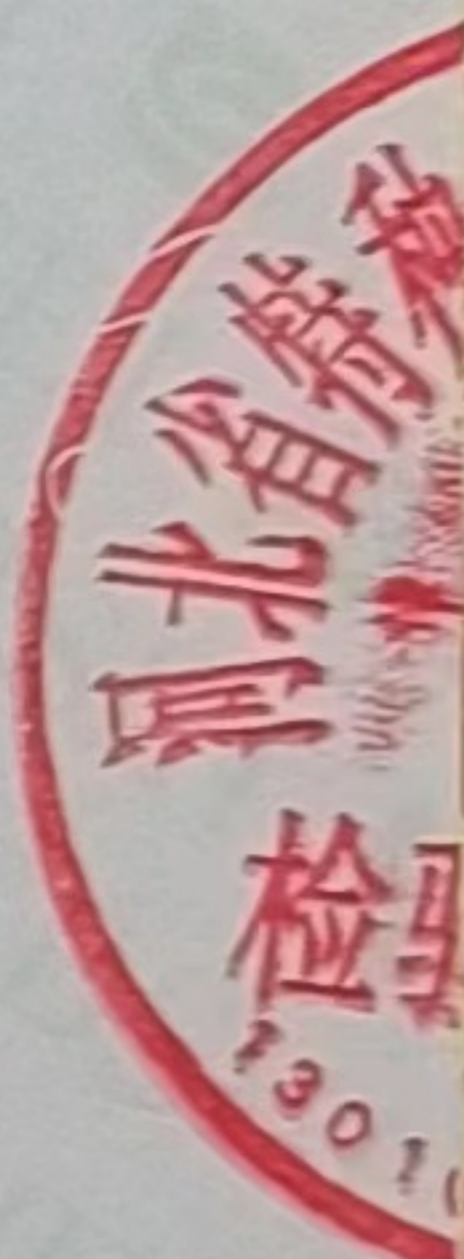

# 工业锅炉外部检验结论报告

记录编号: GLWJ11202101456

报告编号: 冀特GLWJ11202101456

|              |                                             |                                                                                                                                        |                   |         |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 锅炉型号         | YQL-7000Q                                   | 设备代码                                                                                                                                   | 13201017520160322 |         |
| 产品编号         | 16-0322                                     | 单位内编号                                                                                                                                  | 16-0322           |         |
| 使用登记证编号      | 锅冀 JZJ00601                                 |                                                                                                                                        |                   |         |
| 制造单位         | 河北艺能锅炉有限责任公司                                |                                                                                                                                        |                   |         |
| 安装单位         | 石家庄威远设备安装有限公司                               |                                                                                                                                        |                   |         |
| 产权单位         | 石家庄市荣盛装饰用布有限公司                              |                                                                                                                                        |                   |         |
| 使用单位         | 石家庄市荣盛装饰用布有限公司                              |                                                                                                                                        |                   |         |
| 设备使用地点       | 锅炉房                                         |                                                                                                                                        |                   |         |
| 使用单位统一社会信用代码 | /                                           | 邮政编码                                                                                                                                   | 050000            |         |
| 投入使用日期       | 2017年05月09日                                 | 上次检验日期                                                                                                                                 | 首次检验              |         |
| 性能参数         | 额定出力                                        | 7 MW                                                                                                                                   | 额定压力              | 0.8 MPa |
|              | 额定温度                                        | 300 °C                                                                                                                                 | 工作压力              | 0.4 MPa |
|              | 出口温度                                        | 260 °C                                                                                                                                 | 回流温度              | 240 °C  |
| 检验依据         | 《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020                       |                                                                                                                                        |                   |         |
| 缺陷及其处理       | 检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)<br>详见检验问题综述 |                                                                                                                                        |                   |         |
| 检验结论         | 基本符合要求                                      | 允许(监控)使用参数                                                                                                                             |                   |         |
|              |                                             | 压力                                                                                                                                     | 0.8 MPa           |         |
|              |                                             | 温度                                                                                                                                     | 300 °C            |         |
|              |                                             | 介质                                                                                                                                     | 有机热载体             |         |
|              |                                             | 其他                                                                                                                                     | /                 |         |
|              | 下次检验日期: 2022年12月31日 前                       |                                                                                                                                        |                   |         |
| 说明           | 本次检验范围: 锅炉本体及锅炉范围内管道 该炉应进行定期能效测试            |                                                                                                                                        |                   |         |
| 检验人员: 李沛利    |                                             |                                                                                                                                        |                   |         |
| 编制: 李沛利      | 日期: 2021年12月31日                             | 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院<br><br>机构核准编号: 1301051001807 |                   |         |
| 审核: 陈奇峰      | 日期: 2021年12月31日                             |                                                                                                                                        |                   |         |
| 签发: 陈奇峰      | 日期: 2021年12月31日                             |                                                                                                                                        |                   |         |



HEBSEI

# 工业锅炉外部检验结论报告

报告编号：冀特GLWJ11202210351


使用单位：晋州市荣昌漂白厂

锅炉型号：WNS15-1.25-Y.Q

单位内编号：NT1601

使用登记证编号：锅10冀A00416(20)

检验日期：2022年01月13日

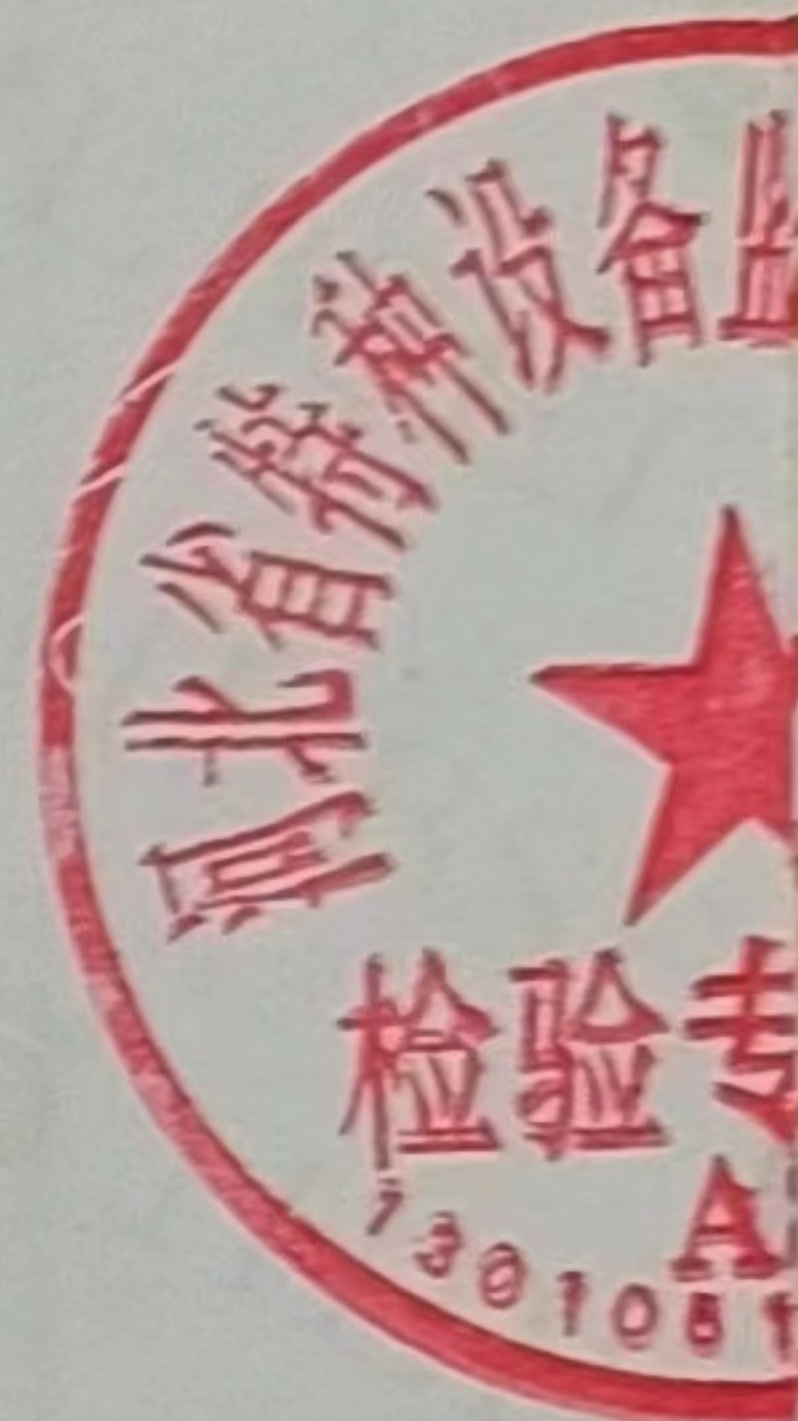

河北省特种设备监督检验研究院



# 工业锅炉外部检验结论报告

记录编号: GLWJ11202210351

报告编号: 冀特GLWJ11202210351

|              |                                             |                                                                                                                                         |                   |          |        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| 锅炉型号         | WNS15-1.25-Y.Q                              | 设备代码                                                                                                                                    | 11001063520161680 |          |        |
| 产品编号         | NI1601                                      | 单位内编号                                                                                                                                   | NI1601            |          |        |
| 使用登记证编号      | 锅10冀A00416(20)                              |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 制造单位         | 无锡中正锅炉有限公司                                  |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 安装单位         | 河北腾兴科技有限公司                                  |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 产权单位         | 晋州市荣昌漂白厂                                    |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 使用单位         | 晋州市荣昌漂白厂                                    |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 设备使用地点       | 锅炉房                                         |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 使用单位统一社会信用代码 | /                                           | 邮政编码                                                                                                                                    | 050000            |          |        |
| 投入使用日期       | 2020年04月07日                                 | 上次检验日期                                                                                                                                  | 首次检验              |          |        |
| 性能参数         | 额定出力                                        | 15 t/h                                                                                                                                  | 额定压力              | 1.25 MPa |        |
|              | 额定温度                                        | 194 °C                                                                                                                                  | 工作压力              | 0.6 MPa  |        |
|              | 出口温度                                        | 工作压力下饱和蒸汽温度 °C                                                                                                                          | 回流温度              | / °C     |        |
| 检验依据         | 《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020                       |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 缺陷及其处理       | 检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)<br>详见检验问题综述 |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 检验结论         | 允许(监控)使用参数                                  |                                                                                                                                         |                   |          |        |
|              | 基本符合要求                                      | 压力                                                                                                                                      | 1.25 MPa          | 温度       | 194 °C |
|              |                                             | 介质                                                                                                                                      | 蒸汽、水              | 其他       | /      |
|              |                                             | 下次检验日期: 2023年01月13日 前                                                                                                                   |                   |          |        |
| 说明           | 本次检验范围: 锅炉本体及锅炉范围内管道; 分汽缸; 该炉应进行定期能效测试      |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 检验人员: 王沛利    |                                             |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 编制: 王沛利      | 日期: 2022年01月13日                             | 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院<br><br>机构核准编号: TSP110289-2022 |                   |          |        |
| 审核: 陈奇峰      | 日期: 2022年01月13日                             |                                                                                                                                         |                   |          |        |
| 签发: 陈奇峰      | 日期: 2022年01月13日                             |                                                                                                                                         |                   |          |        |



HEBSEI

# 工业锅炉内部检验结论报告

报告编号: 冀特GLNJ11202210239

使用单位: 晋州市荣昌漂白厂

锅炉型号: WNS15-1.25-Y.Q

单位内编号: NI1601

使用登记证编号: 锅10冀A00416(20)

检验日期: 2022年01月11日

河北省特种设备监督检验研究院



# 工业锅炉内部检验结论报告

记录编号: GLNJ11202210239

报告编号: 冀特GLNJ11202210239

|              |                                             |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--|
| 锅炉型号         | WNS15-1.25-Y.Q                              | 设备代码                                                                                                                                                                        | 11001063520161680 |          |        |  |
| 产品编号         | NI1601                                      | 单位内编号                                                                                                                                                                       | NI1601            |          |        |  |
| 使用登记证编号      | 锅10冀A00416(20)                              |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 制造单位         | 无锡中正锅炉有限公司                                  |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 安装单位         | 河北腾兴科技有限公司                                  |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 产权单位         | 晋州市荣昌漂白厂                                    |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 使用单位         | 晋州市荣昌漂白厂                                    |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 设备使用地点       | 锅炉房                                         |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 使用单位统一社会信用代码 | /                                           | 邮政编码                                                                                                                                                                        | 050000            |          |        |  |
| 投入使用日期       | 2020年04月07日                                 | 上次检验日期                                                                                                                                                                      | 首次检验              |          |        |  |
| 性能参数         | 额定出力                                        | 15 t/h                                                                                                                                                                      | 额定压力              | 1.25 MPa |        |  |
|              | 额定温度                                        | 194 °C                                                                                                                                                                      | 工作压力              | 0.6 MPa  |        |  |
|              | 出口温度                                        | 工作压力下饱和蒸汽温度 °C                                                                                                                                                              | 回流温度              | / °C     |        |  |
| 检验依据         | 《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020                       |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 缺陷及其处理       | 检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)<br>详见检验问题综述 |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 检验结论         | 允许(监控)使用参数                                  |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
|              | 基本符合要求                                      | 压力                                                                                                                                                                          | 1.25 MPa          | 温度       | 194 °C |  |
|              |                                             | 介质                                                                                                                                                                          | 蒸汽、水              | 其他       | /      |  |
|              | 下次检验日期: 2024年01月11日 前                       |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 说明           | 本次检验范围: 锅炉本体及锅炉范围内管道; 分汽缸; 该炉应进行定期能效测试      |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 检验人员: 王沛制    |                                             |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 编制: 王沛制      | 日期: 2022年01月11日                             | 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院<br><br><br>机构核准编号: TS7110289-2022<br>检验专用章<br>A3<br>1301061901801 |                   |          |        |  |
| 审核: 陈奇峰      | 日期: 2022年01月12日                             |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |
| 签发: 陈奇峰      | 日期: 2022年01月12日                             |                                                                                                                                                                             |                   |          |        |  |



# 工业锅炉内部检验结论报告

报告编号: 冀特GLNJ11202100865

使用单位: 石家庄市荣盛装饰用布有限公司


锅炉型号: YQL-7000Q

单位内编号: 16-0322

使用登记证编号: 锅冀 JZJ00601

检验日期: 2021年12月30日

河北省特种设备监督检验研究院

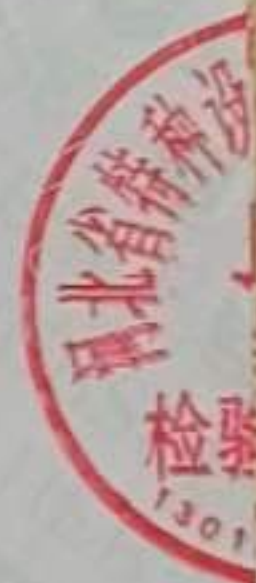

# 工业锅炉内部检验结论报告

记录编号: GLNJ11202100865

报告编号: 冀特GLNJ11202100865

|              |                                           |        |                                                                                                                                       |         |        |
|--------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 锅炉型号         | YQL-7000Q                                 | 设备代码   | 13201017520160322                                                                                                                     |         |        |
| 产品编号         | 16-0322                                   | 单位内编号  | 16-0322                                                                                                                               |         |        |
| 使用登记证编号      | 锅冀 JZJ00601                               |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 制造单位         | 河北艺能锅炉有限责任公司                              |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 安装单位         | 石家庄威远设备安装有限公司                             |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 产权单位         | 石家庄市荣盛装饰用布有限公司                            |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 使用单位         | 石家庄市荣盛装饰用布有限公司                            |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 设备使用地点       | 锅炉房                                       |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 使用单位统一社会信用代码 | /                                         | 邮政编码   | 050000                                                                                                                                |         |        |
| 投入使用日期       | 2017年05月09日                               | 上次检验日期 | 首次检验                                                                                                                                  |         |        |
| 性能参数         | 额定出力                                      | 7 MW   | 额定压力                                                                                                                                  | 0.8 MPa |        |
|              | 额定温度                                      | 300 °C | 工作压力                                                                                                                                  | 0.4 MPa |        |
|              | 出口温度                                      | 260 °C | 回流温度                                                                                                                                  | 240 °C  |        |
| 检验依据         | 《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020                     |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 缺陷及其处理       | 检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)<br>详见问题综述 |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 检验结论         | 允许(监控)使用参数                                |        |                                                                                                                                       |         |        |
|              | 基本符合要求                                    | 压力     | 0.8 MPa                                                                                                                               | 温度      | 300 °C |
|              |                                           | 介质     | 有机热载体                                                                                                                                 | 其他      | /      |
|              | 下次检验日期: 2022年12月30日 前                     |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 说明           | 本次检验范围: 锅炉本体及锅炉范围内管道 该炉应进行定期能效测试          |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 检验人员: 李沛利    |                                           |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 编制: 李沛利      | 日期: 2021年12月30日                           |        | 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院<br><br>机构核准编号: TSZ1028-2022 |         |        |
| 审核: 陈奇峰      | 日期: 2021年12月30日                           |        |                                                                                                                                       |         |        |
| 签发: 陈奇峰      | 日期: 2021年12月30日                           |        |                                                                                                                                       |         |        |