


# 测量过程核查记录


表格编号: R-7.2/01

测量过程名称:	接地电阻测试						PZ-004-D-02			记录流水号: 202101		
	接地电阻						±5mΩ			备注: 单位为mΩ		
	标准电阻 (100mΩ)						每月一次					
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ( $\bar{X}$ )	标准偏差 ( $s$ )
2021年1月	99	99	99	98	99	99	100	98	99	99	98.9	0.6
2021年2月	98	99	100	98	99	99	100	98	99	99	98.9	0.7
2021年3月	98	100	99	98	99	99	98	98	98	99	98.6	0.7
2021年4月	97	98	99	98	99	99	98	98	99	99	98.4	0.7
2021年5月	98	99	99	98	99	98	99	97	99	99	98.5	0.7
2021年6月	100	99	99	98	100	99	98	98	99	99	98.9	0.7
2021年7月	98	98	99	98	99	99	98	99	99	99	98.6	0.5
2021年8月	98	99	99	98	99	99	99	98	99	99	98.7	0.5
2021年9月	99	99	99	98	98	99	100	99	99	98	98.8	0.6
2021年10月	100	99	100	99	99	99	99	99	99	100	99.3	0.5
2021年11月	99	99	97	98	98	99	98	99	99	98	98.4	0.7
2021年12月	98	100	99	99	98	98	99	99	98	99	98.7	0.7

$\bar{X}$  - s 图

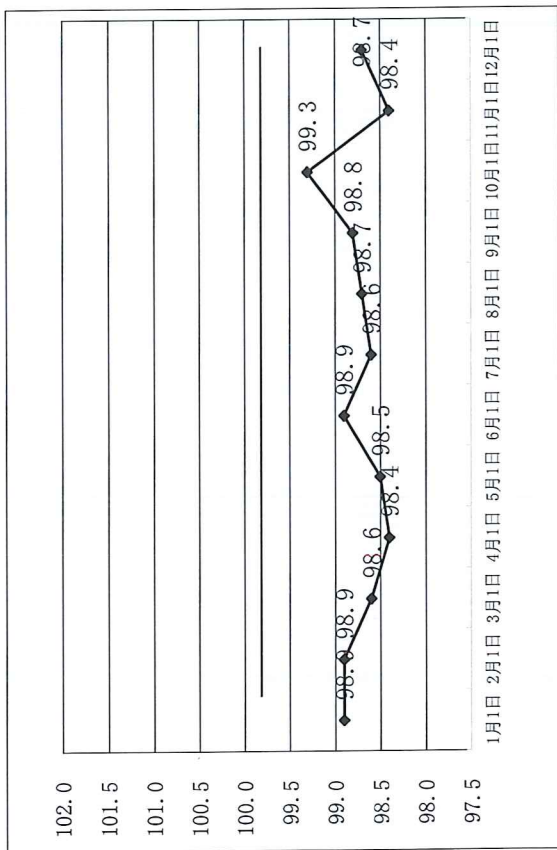

制表: 何强 2021.12.18

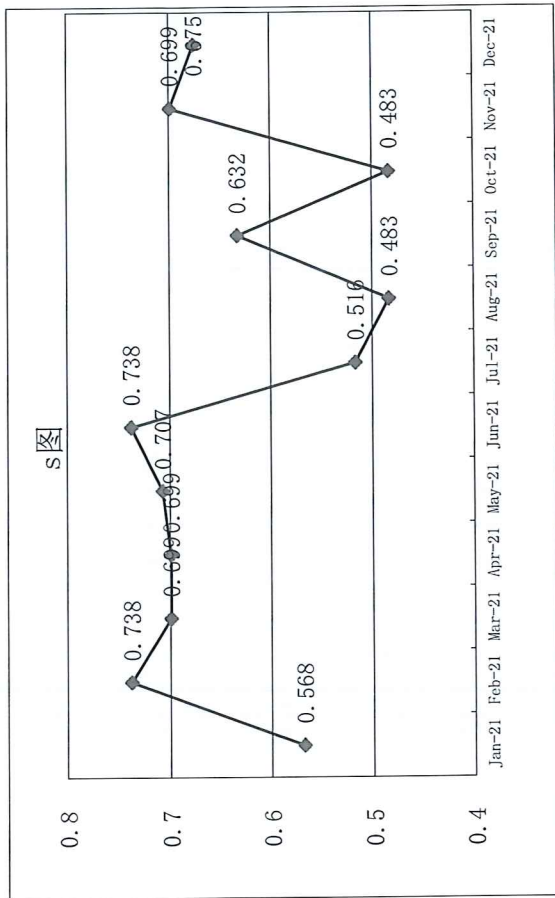

审核: 杨海林 2021.12.18